

株式会社プロテリアル
配管機器営業部
FAX.0294-87-7145

ご照会				貴社ご使用、又はご計画の冷水システムとのランニングコスト比較を承ります。 このページをコピーいただき、内容をご記入後、FAXにてお送り下さい。
●冷水入口温度	℃	●稼働時間	時間/日	日/年
●冷水出口温度	℃	●電力量料金		円/kWh
●冷水流量	m³/h	●基本電力料金		円/kW・月
●冷却熱量	kW	●水道料金	上水 円/m³, 下水	円/m³
●設置場所	都・道・府・県		区・郡・市	

お客様の情報			
御社名		事業所名	
部署名			
御住所			
御氏名			
電話番号		FAX番号	
Eメール			

当社は法令を遵守し、お客様から提供を受けた個人情報は「株式会社プロテリアル個人情報保護方針」に従い、取り扱います。

- 据え付け工事について ●
- (1) 据え付け場所は据え付けユニットの質量に十分耐えられる平坦な場所で、空気の吸い込みの妨げにならない場所（周囲1.5m以上のスペース）をご選定ください。詳細は施工要領書をご参照ください。（周囲1.5m以上のスペースを確保できない場合は当社までご相談ください。）

(2) 屋根の下、窓際、袋小路など周囲の空間が狭い場所では、反響音が生じたり、チルドタワーからの排気を再び吸い込むことにより冷却能力の低下を招くことがあります。そのような場所への設置はお避けください。

(3) 周囲への騒音の影響がないか事前にご検討ください。

(4) 冷水入口配管には、異物混入によるチルドタワーの故障を防止するため、付属のストレーナ（若しくは20メッシュ以上のストレーナ）を必ず取り付けてください。

- 選定及び使用上の注意 ●
- (1) 高圧ガス保安法に基づく製造届出は早めに準備し、使用開始20日前までに必ず手続きを行ってください。

(2) チルドタワーは屋外専用機器ですので、屋内でご使用にならないでください。

(3) 冬期に停電などでチルドタワーが非通電状態になる場合、保有水の凍結による機器の破損を防止するため、必ず「取扱説明書」に従い水抜きを行ってください。

(4) チルドタワーは納入仕様書の冷水使用条件でご使用ください。
冷水流量が過少（水量比50%未満）の場合は冷水の凍結や汚れの堆積、過多（水量比150%を超える）の場合は早い流速による配管の腐食や保護装置の煩雑な作動による製品の故障につながる場合がありますので、使用範囲を守ってご使用ください。納入仕様書の冷水使用条件以外で使用する場合は必ず当社までご相談ください。

(5) 機器を廃棄される場合は専門業者に依頼し、冷媒を必ず抜き取った後、廃棄の手続きを行ってください。

(6) 上部冷却塔の冷却コイルは定期的に清掃してください。冷水、散布水の管理を怠るとスケールの付着や藻の発生などによって熱交換性能の低下にとどまらず、圧縮機の高圧圧力の異常上昇、銅製チューブの腐食や機器の劣化を引き起こし重大な事故が発生させる場合がありますので、ご注意ください。

(7) 使用される冷水又は補給水は「(社)日本冷凍空調工業会規格」の水質基準をお守りください。

安全に関するご注意

●チルドタワーの使用対象について

このカタログに掲載のチルドタワーは、一般産業用です。

●ご使用に際して

ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくご使用ください。

●据付けに際して

据付けは、専門業者に依頼してください。
ご自分で据付け工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災の原因になることがあります。

●ご使用場所について

可燃性ガスの漏れる恐れや引火物のある所へは据付けしないでください。
可燃性ガスの発生、流入、滞留の恐れのある場所やカーボン繊維や金属粉が浮遊する場所では火災、爆発の原因になることがあります。

株式会社プロテリアル https://www.proterial.com/	
配管機器統括部 https://www.hyoutan1912.proterial.com/	
本 社	〒135-0061 東京都江東区豊洲五丁目6番36号（豊洲プライムスクエア） 配管機器営業部 ☎(050)3664-9510 FAX (0294) 87-7145
高 崎 営 業 所	〒370-0045 群馬県高崎市東町134番6号（TG高崎ビル） ☎(027)367-1577 FAX (027) 202-0478
北 日 本 支 店	〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央一丁目6番35号（東京建物仙台ビル） ☎(022)267-0216 FAX (022) 266-7891
北 海 道 オ フ ィ ス	〒001-0018 北海道札幌市北区北十八条西五丁目1番12号（北海道機販株式会社内） ☎(011)806-1786 FAX (011) 806-1792
中 日 本 支 社	〒450-6036 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番4号（JRセントラルタワーズ） ☎(044)385-9385 FAX (052) 307-4807
西 日 本 支 社	〒530-6112 大阪府大阪市北区中之島三丁目3番23号（中之島タイビル） ☎(06)7669-3726 FAX (06) 7669-3736
中 国 支 店	〒732-0827 広島県広島市南区稲荷町2番16号（広島稲荷町第一生命ビル） ☎(082)535-1708 FAX (082) 553-0723
九 州 支 店	〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神二丁目14番13号（天神三井ビル） ☎(092)687-5263 FAX (092) 687-5266

環境に配慮しています。 ●従来のチラー冷却システムに比べ電力費約60%削減（20℃供給、Δt=5℃の場合）

取扱店

カタログ番号 **PL-K249-G**
2023年1月作成（T - GT2）

VEGETABLE OIL INK

カ タ ロ グ

PROTERIAL

密閉式冷却塔とチラーのハイブリッド
チルドタワー 03Wシリーズ
補助チラー内蔵密閉蒸発式冷却塔

Wseries
Chilled
Tower

当社独自Vコイルで
省エネ性はそのままに*
イニシャルコストを低減

熱源システムCOP
16.1

熱源システムCOP:年間熱負荷を、循環ポンプを除く熱源システム（補機を含む）の総消費エネルギー（kW）で除した値。
冷水入口温度25℃、冷水出口温度20℃、水量60.0m³/h、関東地方

●本カタログに掲載内容は2023年1月現在のものです。
●本カタログに掲載の商品は改良などのために、仕様、外観、使用方法などを予告なく変更することがあります。ご購入、ご使用前に最新カタログをご確認ください。最新のカタログは当社又は販売店までお問い合わせください。最新のカタログは当社ホームページでも閲覧、ダウンロードが可能です。
●本カタログに掲載してある商品の色は、印刷の関係上、実際と異なる場合があります。
●本カタログ記載内容の無断転載を禁じます。
●ご不明な点は、当社までお問い合わせください。
●チルドタワーは株式会社プロテリアルの登録商標です。
●誤った使用方法、改造、取扱上の不注意や風水害、地震、雷などの天災及び火災、公害（特殊環境）、塩害、戦争、テロなどの不可抗力、その他当社責任と認められない損害には、当社は一切責任を負いません。

株式会社プロテリアル

構造図

当社独自Vコイルによる高い熱交換性能
散布水の流れ
空気の流れ


チルドタワーは当社の登録商標です。

供給温度範囲
チルドタワー
チラー
冷却塔
5 10 15 20 25 30 35℃

主要用途
●生産装置冷却
●半導体製造装置 ●反応炉 ●成形機
●半導体用テスター ●電気炉 ●プラスチック金型
●レーザ発振機 ●ロール ●ダイカスト金型
●スパッタリング装置 ●印刷機 ●塗料槽
●電子顕微鏡 ●プレス機 ●めっき液
●その他冷水を使用する生産設備
●空調用
●データセンター ●クリーンルーム ●工場空調

03Wチルドタワーの特長
電力費節減、炭酸ガス排出量削減
省設置スペース、機械室不要
密閉式で、クリーンな冷水を供給
フリークーリングシステムを年間自動運転
チラーは低稼働率で低メンテナンスコスト
複数台の圧縮機を搭載し高い信頼性

チルドタワー冷却能力線図

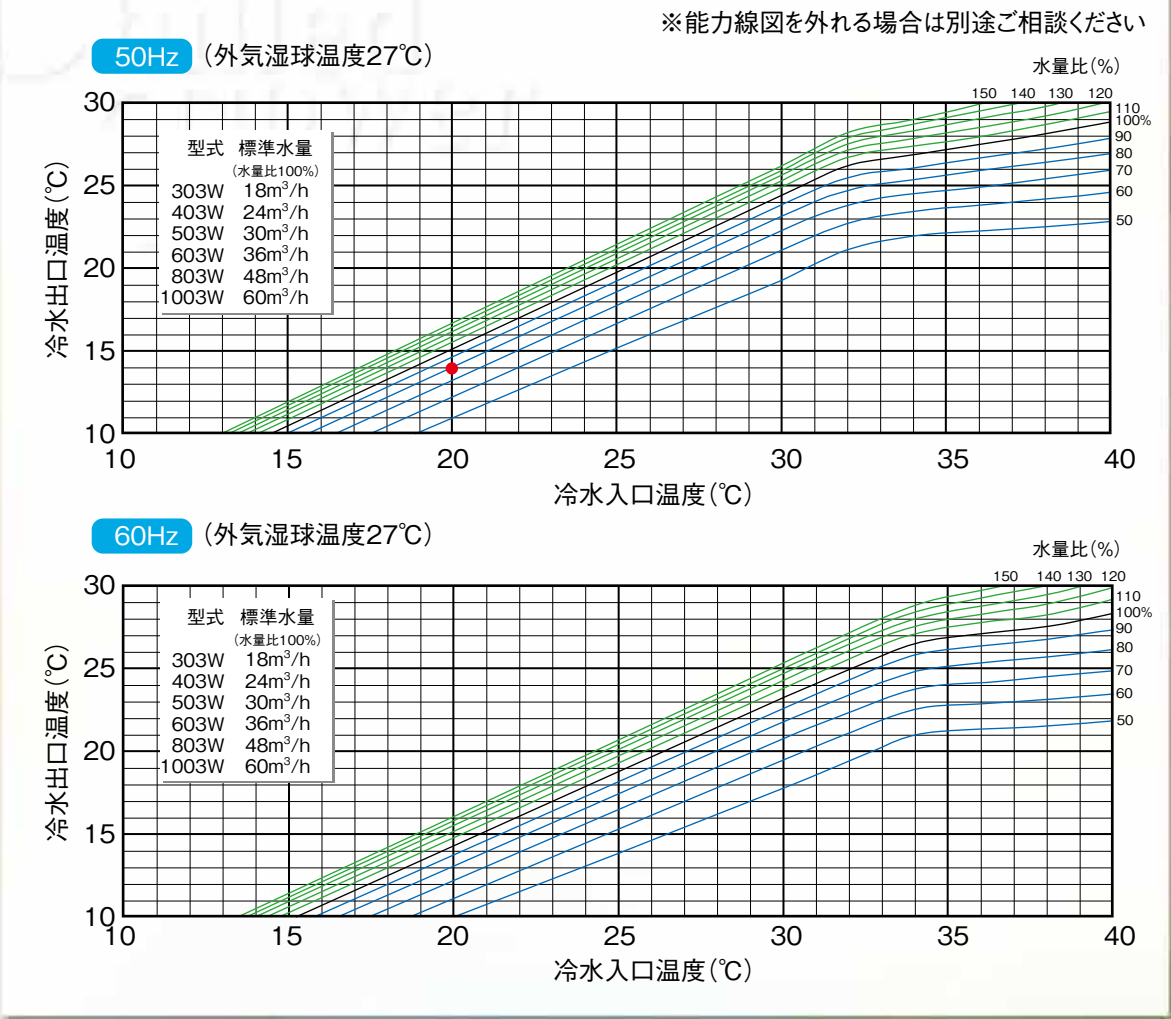

機種の選定の仕方

例.チルドタワーの入口温度20℃、出口温度14℃、循環水量23m³/hでは機種がいずれになるか選定いたします。(50Hz地区)


…温度条件により能力線上の交点(●印)が決まります。

この交点は水量比80%の線上にありますので、
(23m³/h×1000÷60)÷80=4.8
(圧縮機の台数…7.5kW×4.8台必要)
より、4.8→5とし、CTS-503Wを選定します。

水量比:定格水量(水量比100%時)に対する比を示します。

その時の圧縮機(7.5kW)1台当たりの冷水水量(ℓ/min)と等価となります。

機内圧力損失

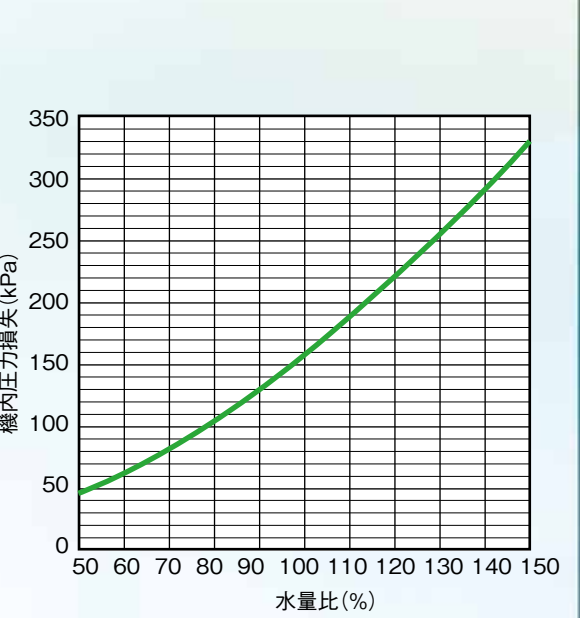


チルドタワー仕様表(O3Wシリーズ)


			CTS-303W	CTS-403W	CTS-503W	CTS-603W	CTS-803W	CTS-1003W	
性能 ※1	入口温度20℃	冷却能力	kW	102.3/120.3	136.6/160.5	170.9/200.6	205.2/240.7	273.3/320.9	341.9/401.2
	出口温度15℃	冷水流量	m³/h	17.6/20.7	23.5/27.6	29.4/34.5	35.3/41.4	47.0/55.2	58.8/69.0
	入口温度25℃	冷却能力	kW	109.9/133.1	146.5/177.3	183.1/221.5	219.8/265.7	293.0/354.7	366.3/443.0
	出口温度20℃	冷水流量	m³/h	18.9/22.9	25.2/30.5	31.5/38.1	37.8/45.7	50.4/61.0	63.0/76.2
	入口温度30℃	冷却能力	kW	118.0/145.3	157.6/194.2	197.1/242.4	236.6/290.7	315.1/387.8	394.2/484.9
	出口温度25℃	冷水流量	m³/h	20.3/25.0	27.1/33.4	33.9/41.7	40.7/50.0	54.2/66.7	67.8/83.4
	冷水流量範囲	最小～最大※2	m³/h	9～27	12～36	15～45	18～54	24～72	30～90
機内圧力損失(流量)		kPa (at m³/h)	158(18)	158(24)	158(30)	158(36)	158(48)	158(60)	
法定冷凍能力(50/60Hz)			トン	8.67/10.32	11.56/13.76	14.45/17.20	17.34/20.64	23.12/27.52	28.90/34.40
高圧ガス保安法適用区分 ※3		50Hz	製造届出不要				製造届出必要		
		60Hz							
外装			主枠、ファン、タラップ：溶融亜鉛めっき、機械室化粧パネル：高耐食性溶融亜鉛めっき鋼板、ルーバー：アルミ						
外形寸法	幅[W]	mm	2,200+240(制御盤屋根)				4,400+240(制御盤屋根)		
	奥行[D]	mm	2,200						
	肩までの高さ[H]	mm	2,178	2,444	2,712	2,203	2,469	2,737	
	ファン高さ[h]	mm	536						
	外形図		A			B			
ファン	型式		軸流ファン(Vベルト駆動式)						
	外形	mm	φ1,200						
	電動機出力	kW(極数)×台数	3.7(6)×1		5.5(6)×1	3.7(6)×2		5.5(6)×2	
散水ポンプ	型式		ステンレス製渦巻きポンプ						
	電動機出力	kW(極数)×台数	0.75(2)×1		0.75(2)×2				
圧縮機	型式		全密閉スクロール式						
	電動機出力	kW(極数)×台数	7.5(2)×3	7.5(2)×4	7.5(2)×5	7.5(2)×6	7.5(2)×8	7.5(2)×10	
冷媒制御装置			外部均圧式温度自動膨張弁						
保護装置			高圧遮断装置、低圧遮断装置、圧縮機吐出ガス過熱防止温度スイッチ、過電流継電器 凍結防止流量スイッチ、凍結防止温度スイッチ						
冷媒の種類			R407C						
冷水系 最高使用圧力(常用)			MPa	0.7					
散水補給水量 ※4			m³/h	0.31/0.36	0.41/0.48	0.51/0.68	0.64/0.73	0.83/0.96	1.03/1.19
電気特性 ※5	消費電力	kW	29/35	37/45	46/56	57/70	73/90	91/112	
	運転電流	A	112/115	142/147	173/179	222/228	282/291	344/356	
電源	動力電源		AC3φ 200V 50/60Hz						
	操作電源		AC1φ 200V 50/60Hz						
配管寸法	冷水出入口		JIS10Kフランジ 80A				JIS10Kフランジ 100A		
	散水用補給水口		Rc 3/4						
	排水接続口		Rc 2						
製品質量(運転質量)			kg	2,500(3,210)	2,900(3,730)	3,100(4,050)	4,700(6,140)	5,300(7,050)	5,900(7,910)
保有水量	散水系	m³	0.34	0.35	0.36	0.68	0.71	0.73	
	循環系	m³	0.37	0.48	0.59	0.76	1.04	1.28	
運転音(2m離れて1.5m高さで) ※6			dB(A)	72	73	74	74	75	76
標準付属品			タラップ、防振パッド、循環用水ストレーナ						
オプション ※7			安全柵(※8)、タラップ背もたれ(※8)、自動ブロー管理装置(漏電率管理装置)(※8)、散水系・冷水系凍結防止ヒータ(※8)、充電部カバー、主電源異電圧対応(50Hz・400V/60Hz・440V)、操作回路異電圧対応(100V)、耐塩害仕様、大流量仕様、小流量仕様、他						

※1…性能(冷却能力、冷水流量)は、外気湿球温度27℃における値を示します。
※2…冷水流量範囲をお守りください。過少の場合は凍結による破損や汚れの堆積による詰まり、過大の場合は流速の影響などにより、消費電力及び運転電流の1.2倍以上になります。
※3…高圧ガス保安法による規制で高圧ガス製造届出が必要な場合は、都道府県知事へ提出してください。
※4…散水補給水量は、外気湿球温度27℃、冷水入口温度30℃、冷水出口温度25℃の条件(濃縮度4倍循環時)における値を示します。
※5…電気特性(消費電力、運転電流)は、外気湿球温度27℃、冷水入口温度30℃、冷水出口温度25℃の条件における値を示します。またトランス容量及び配線容量は、使用条件の違いなどを見込んで、消費電力及び運転電流の1.2倍以上にしてください。
※6…運転音は、全周囲で反射の少ない屋外で測定した値(Aスケール)を示します。実際の据付状態では、周囲の反響などにより3dB(A)程度大きくなる場合があります。
※7…オプションをご依頼いただく場合は、本体発注時での指定を原則といたします。
※8…安全性、機能性より追加いただくことをお勧めするオプションです。

外形図

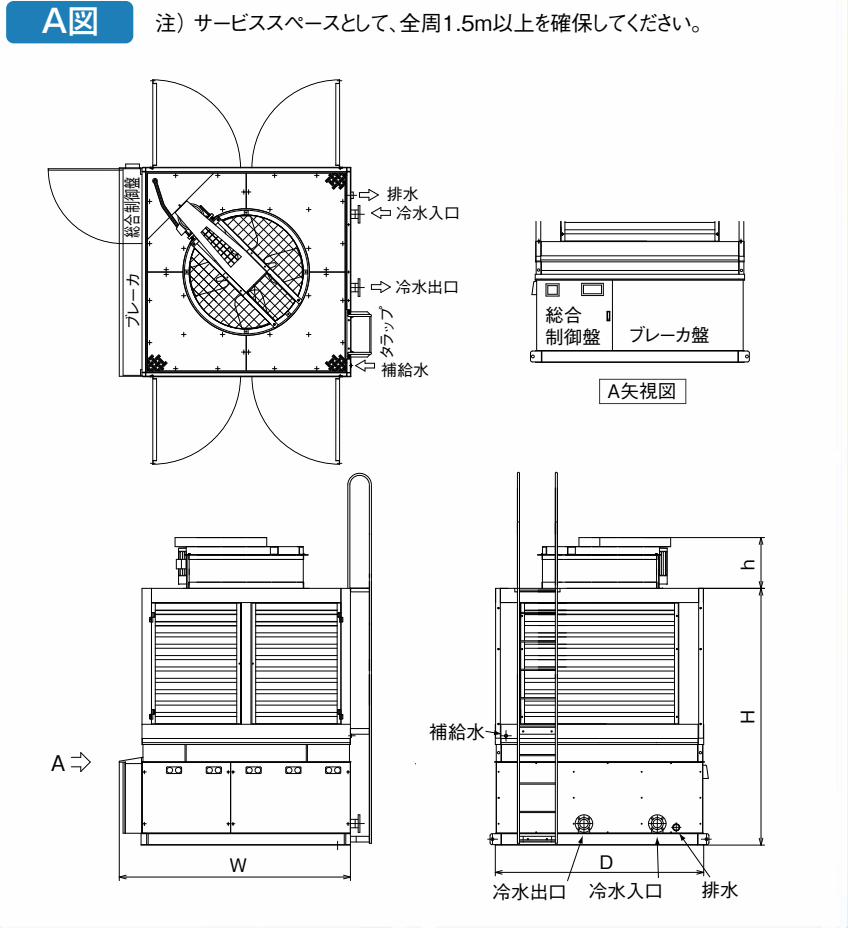

B図 注) サービススペースとして、全周1.5m以上を確保してください。

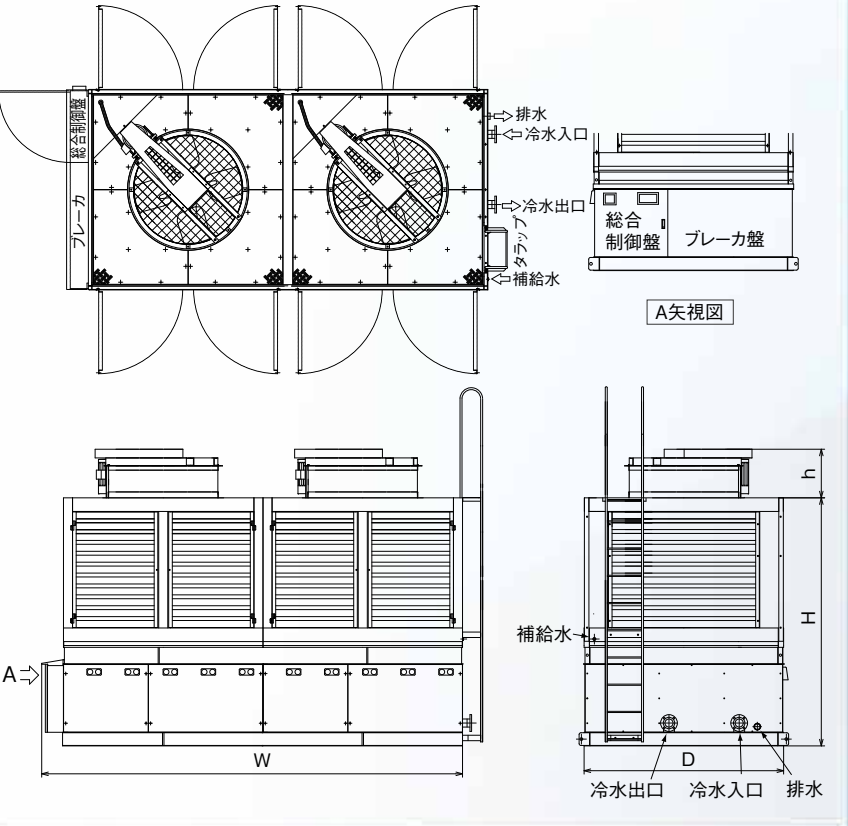

チルドタワー省エネ試算例

御社の冷水供給システムに対して省エネ性を具体的に試算させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

